



测试报告

报告编号: DGHX20200228001

产品名称: 溴化锂溶液
委托内容: 全成分定量分析
委托日期: 2020.01.17
测试日期: 2020.02.17-2020.02.28
生产厂家: 镇江市富来尔制冷工程技术有限公司
批号: FL200110-2
检测依据: HG/T2822-2012 制冷机用溴化锂溶液
检测设备及方法: ICP、IC、分光光度计、火焰原子吸收分光光度计、分析天平
其他:
测试结论: 按双方约定要求完成了相关试验内容, 具体试验结果请见正文。  大连理工大学材料科学与工程学院 发出日期: 2020 年 02 月 28 日

试验: 吕捷

审核: 孙奇




样品编号 (FL200110-2)

测试项目	单位	基准值	测试结果	判定
溴化锂	%	50±0.5	50.20	合格
钼酸锂	%	0.012~0.015	0.0147	合格
碱度	N	0.06~0.07	0.065	合格
硫酸盐	%	<0.02	0.00899	合格
氟化物	%	<0.05	0.030	合格
钠和钾	%	<0.02	0.0024	合格
铵盐	%	<0.0001	N.D.	合格
钙	%	<0.001	N.D.	合格
镁	%	<0.001	N.D.	合格
钡	%	<0.001	N.D.	合格
铜	%	<0.0001	N.D.	合格
铁	%	<0.0001	N.D.	合格
硫化物试验	/	无反应	无反应	合格
溴酸盐	/	无反应	无反应	合格
碳酸盐	%	≤0.04	N.D.	合格
有机物试验	/	无反应 (添加剂辛醇等除外)	无反应 (添加剂辛醇等除外)	合格

备注: N.D. ≤基准值



来样照片:

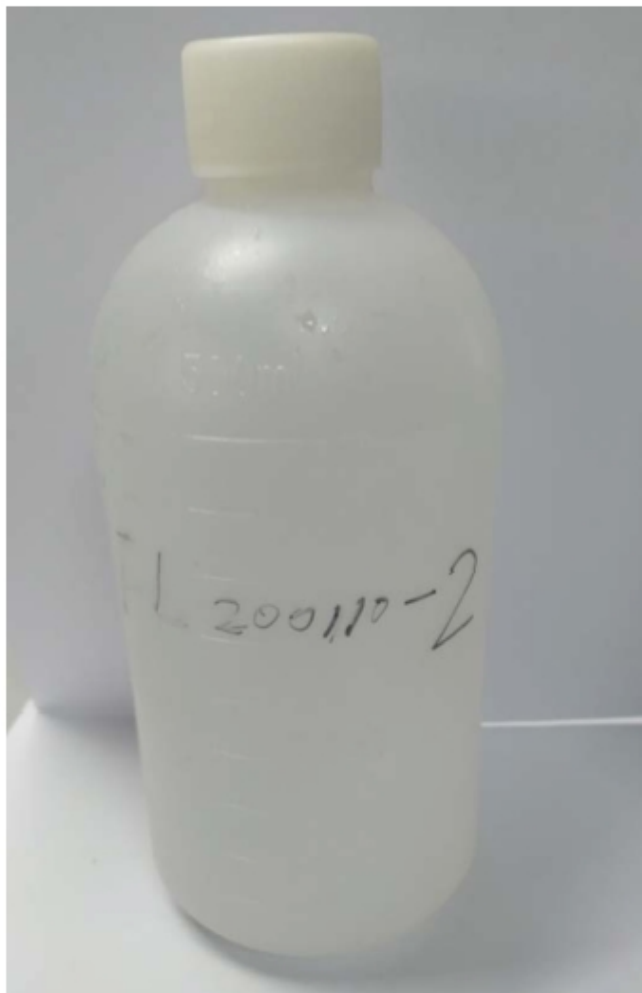

以下空白